

Tarih : 06/03/2014

Sayı : 713

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktari	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Tel Çit	GALVANİZLİ TEL ÖRGÜ ÇEKİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN	600 Metre		
TOPLAM (KDV HARIÇ) :					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç
.....TL)
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİR TÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEME ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
07/03/2014 14:00


TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

MAHMUT ERHAN KUTLUAY
DESTEK HİZMETLERİ MUDURU

SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ TEL ÖRGÜ ÇEKİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1. Yapılacak olan sıcak daldırma galvanizli tel örgü, aşağıda çizimde gösterildiği gibi yapılacaktır.

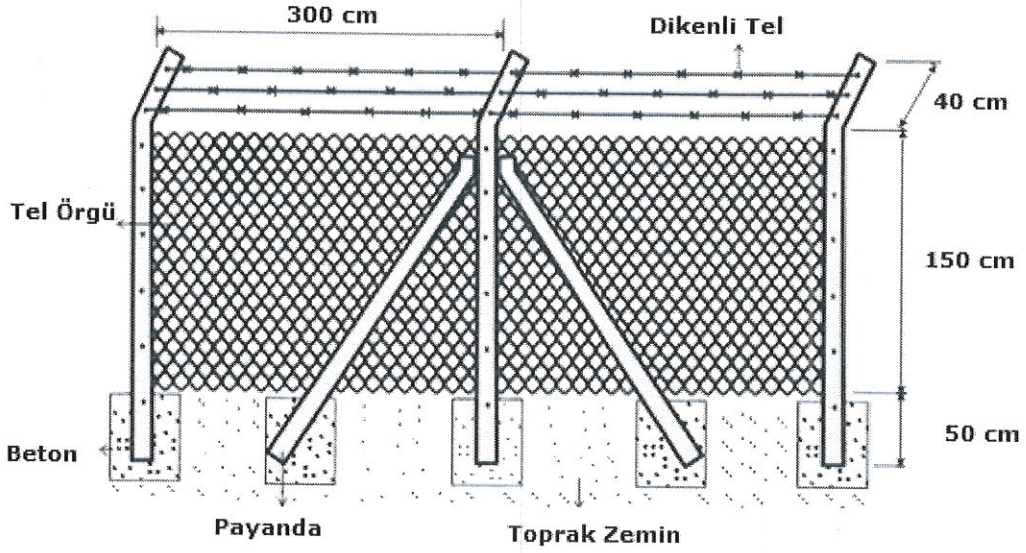

Madde 2. Beton direklerin altına şekilde görüldüğü gibi 40x40x50 cm ebatlarında temel açılacak ve beton atılarak direkler sabitlenecektir.

Madde 3. Kullanılacak olan beton direklere ait teknik bilgiler, aşağıda tabloda verilmiştir.

DİREK FORMU	BOY	TABAN/TEPE KESİTİ (CM)	DONATI	BETON	DİREK AĞIRLIĞI
KAVİSLİ TİP	2,40 m	10*14/9*10	4 adet Ø 6 mm nervürlü boyuna donatı, Ø 4/25 etriye	300 Doz	Min. 52 kg. olacak
PAYANDA	2,00 m	8*10/7*10	4 adet Ø 6 mm nervürlü boyuna donatı, Ø 4/25 etriye	300 Doz	Min. 30 kg. olacak

Madde 4. Beton Payandalar, içerisinde 4Ø6 betonarme demiri ve Ø4/25 etriye donatılı taban kesiti 8x10 cm ve tepe kesiti 7x10 cm ebatında ve 2,0 m yüksekliğinde olacaktır ve 30 metre aralıklarla şekilde görüldüğü gibi dikilecektir. Köşelerde ise çift taraflı olarak dikilecektir.

Madde 5. Kullanılacak olan tel örgü, 3.00 mm kalınlığındaki galvanizli tel örgü olacak ve 1.50 metre boyunda (5.4x5.4 cm) göz aralıklı sıcak daldırma galvanizli tel örgü olacaktır. Kullanılacak olan galvanizli tel örgü helezon örgü ile imal edilmiş olacaktır.

Madde 6. Dikilen beton direklerin arasına üç sıra olacak şekilde kullanılacak olan gergi telleri, 3,00 mm kalınlığında galvanizli tel olacaktır ve gergi tellerinin gerdirilmesi işi standartlara uygun olacaktır.

Madde 7. Tel örgünün ve gergi tellerinin sabitlemesinde kullanılacak olan bağlama telleri 2 mm çapında galvaniz tel olacaktır.

Madde 8. Dikenli teller, 1.70x1.70 mm çapında sıcak daldırma galvanizli tel olacaktır ve üç sıra olacak şekilde çekilecektir.

Madde 9. Arazinin engebeli yapısı nedeniyle kafes telin düzgün bir şekilde çekilmesi ve esnememesi için direk montajını müteakiben telin oturacağı güzergahta tesviye yapılacaktır.

Madde 10. Tel örgü yapımında beton direkleri sabitlemek için atılacak beton, nakliye, montaj ve işçilik teklif fiyata dâhil olacaktır.

Madde 11. İşin süresi yer teslimi tarihinden itibaren 20 takvim günüdür.

Madde 12. İş bu Teknik Şartname bu madde dâhil 12 (oniki) maddeden ibaret olup taraflarca imza altına alınmıştır.

İDARE

Osman TINAS
Fen İşleri Müd. V.

YÜKLENİCİ